

Kits de rallonge de conduit de fumée pour modèles DFG et DBG de 15 - 25 tonnes Toitures commerciales légères INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

© 2022 **DAIKIN MANUFACTURING COMPANY, L.P**
19001 Kermier Rd., Houston, TX 77484
www.daikincomfort.com
P/N: IOD-7146-FR Date: Février
2022



AVERTISSEMENT

SEUL LE PERSONNEL FORMÉ À L'INSTALLATION, AU RÉGLAGE, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION (CI-APRÈS, « ENTRETIEN ») DE L'ÉQUIPEMENT SPÉCIFIÉ DANS CE MANUEL DOIT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT. LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE BLESSURE OU DE TOUT DOMMAGE MATÉRIEL DÉCOULANT DE PROCÉDURES DE SERVICE OU D'ENTRETIEN INADÉQUATES. SI VOUS ENTRETENEZ CETTE UNITÉ, VOUS ASSUMEZ LA RESPONSABILITÉ DE TOUTE BLESSURE OU DE TOUT DOMMAGE MATÉRIEL QUI POURRAIT EN RÉSULTER. DE PLUS, DANS LES JURIDICTIONS QUI EXIGENT UNE OU PLUSIEURS LICENCES POUR L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT SPÉCIFIÉ DANS CE MANUEL, SEUL LE PERSONNEL AUTORISÉ DOIT EFFECTUER L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT. L'INSTALLATION, LE RÉGLAGE, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION INCORRECT DE L'ÉQUIPEMENT SPÉCIFIÉ DANS CE MANUEL, OU LA TENTATIVE D'INSTALLATION, DE RÉGLAGE, D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT SPÉCIFIÉ DANS CE MANUEL SANS FORMATION APPROPRIÉE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES AU PRODUIT, DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

Les rallonges de conduit sont conçues pour passer par-dessus la sortie de conduit/d'évent, puis fixées sur le côté de l'unité à l'aide des vis fournies dans le kit.

REMARQUE : VEILLER À NE PAS DÉNUDER LA TÔLE OU LES VIS. SERRER LES VIS JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT COMPLÈTEMENT FIXÉES CONTRE LA TÔLE.

La rallonge de conduit se compose de trois parties, comme le montre la figure 1 :

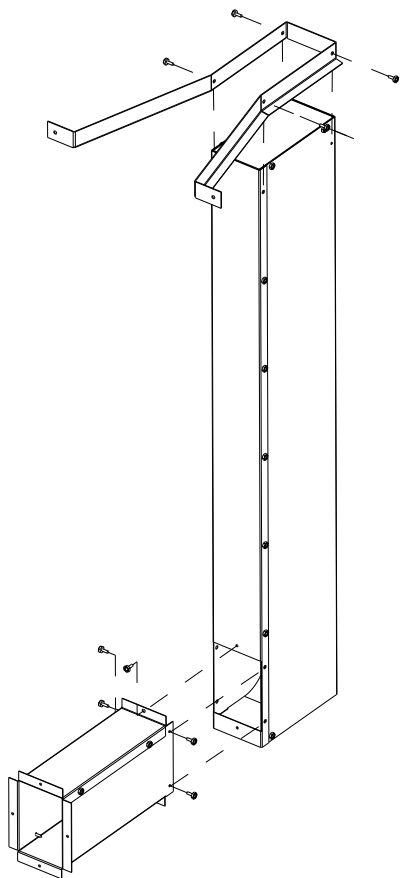


Illustration 1

Modèles	Kit de rallonge de conduit
DFG180, DFG240, DFG300 DBG180, DBG240, DBG300	HEFLUE180300



Installer la rallonge du conduit de fumée comme indiqué sur les illustrations 2 et 3 :

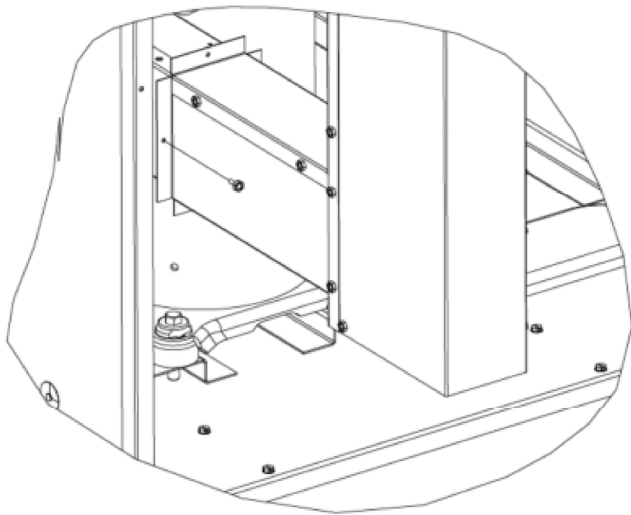


Illustration 2

1. Assembler les pièces de rallonge de conduit de fumée comme indiqué dans l'illustration 1 à l'aide des vis fournies pour les fixer.
2. Une fois l'extension du conduit de fumée assemblée, placer le côté court de l'ensemble sur la sortie d'évent sur le RTU et aligner le support supérieur avec le côté du panneau supérieur. Voir la figure 4.
3. Fixer le côté court de l'ensemble sur la sortie d'évent contre le panneau, voir l'illustration 2. Utiliser la vis à glissière fournie pour fixer la bride gauche contre le panneau.
4. Retirer ensuite la vis qui bloque le côté gauche du support supérieur et fixer le support supérieur à la bride du panneau supérieur à l'aide des vis à glissière fournies. Voir l'illustration 3. Utiliser le trou existant sur le côté gauche du support.
5. Vérifier de nouveau que toutes les vis sont bien fixées. Veiller à ne pas dénuder la tôle. Assurez-vous que l'entrée du conduit s'adapte complètement à la sortie d'évent.
6. Voir l'illustration 4 pour l'assemblage complet.

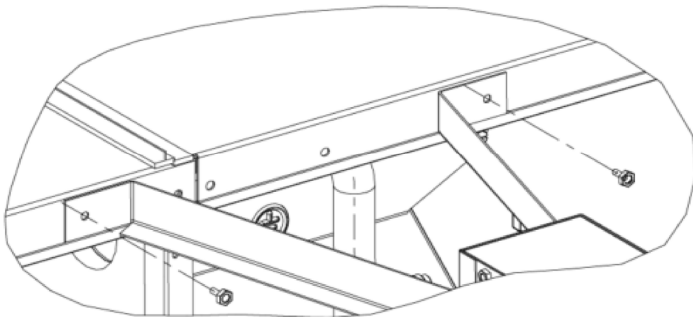


Illustration 3

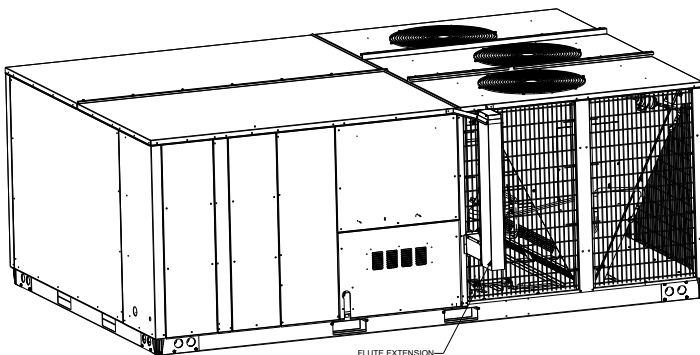


Illustration 4

CETTE PAGE EST LAISSÉE VIDE
INTENTIONNELLEMENT

COMMENTAIRES DES CLIENT

Daikin est très intéressé par tous les commentaires produits.

Veuillez remplir le formulaire de rétroaction en cliquant sur le lien suivant :

<https://daikincomfort.com/contact-us>

Vous pouvez également numériser le code QR à droite pour que la marque de produit que vous avez achetée soit dirigée vers la page de commentaires.



Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier un changement de spécifications sans préavis.

© 2022 **DAIKIN MANUFACTURING COMPANY, L.P.**

19001 Kermier Rd., Waller, TX 77484

www.daikincomfort.com